



Varnostni odmiki

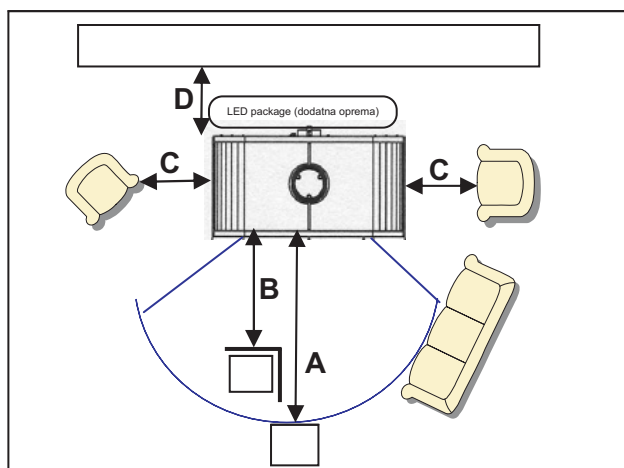


Varnostni odmiki znotraj/izven varnostnega območja pred kuriščem

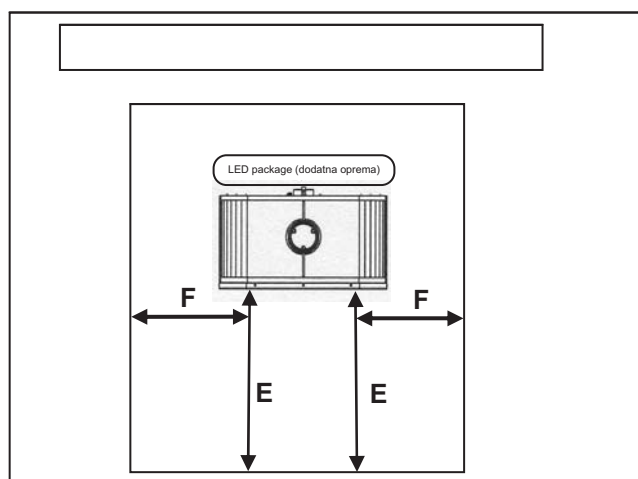

Ognjeodporna talna zaščita

Oznaka	Mera (mm)
A	≥ 1400
B ¹	≥ 400
C	≥ 400
D ²	≥ 450
E	≥ 580
F	≥ 300
G ³	≥ 580
H	glej spodaj

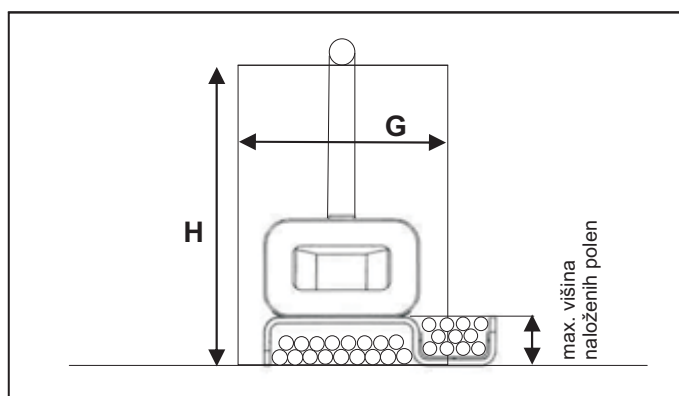

Prezračevana, ognjeodporna zaščita (zaslon) pred sevanjem (npr. iz jeklene pločevine)

¹ mera ustreza, če je pred gorljivimi elementi trajno montirana prezračevana, ognjeodporna zaščita (zaslon) pred sevanjem (npr. iz jeklene pločevine)

² mera se lahko zmanjša na ≥ 200 mm, kadar je montirana prezračevana, ognjeodporna zaščita iz jeklene pločevine ali aluminjaste valovite pločevine.

³ širina ognjeodporne zaščite, odmik za kroženje zraka mora biti ≥ 7 mm.

H ...višina do spodnjega dela priključnega kosa v dimnik