



## Varnostni odmiki

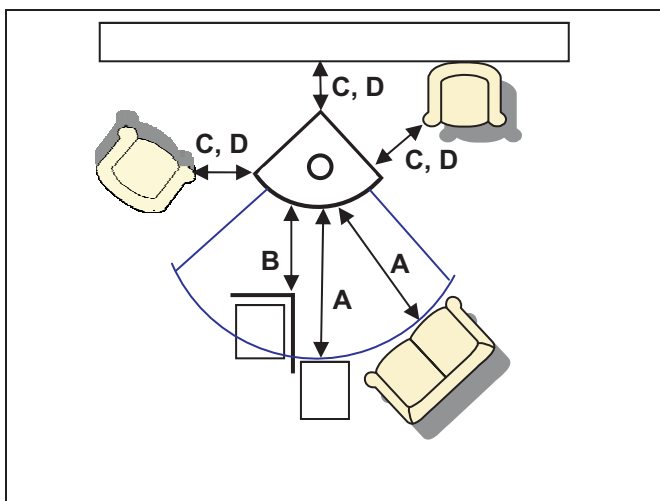


Varnostni odmiki znotraj/izven varnostnega območja pred kuriščem (montaža pred steno)

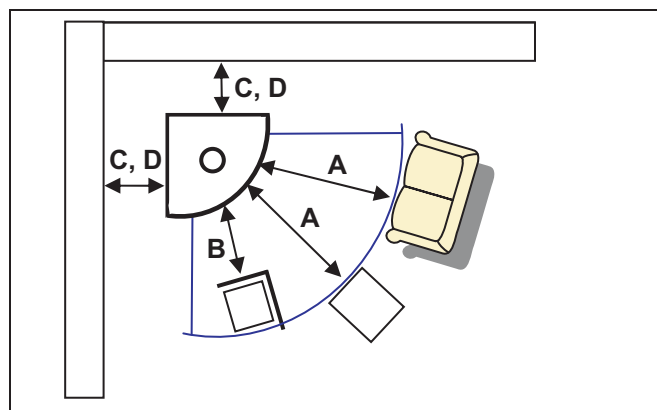

Varnostni odmiki znotraj/izven varnostnega območja pred kuriščem (montaža v kotu)

| Oznaka         | Mera (mm)   |
|----------------|-------------|
| A              | $\geq 1000$ |
| B <sup>1</sup> | $\geq 500$  |
| C <sup>2</sup> | $\geq 100$  |
| D <sup>3</sup> | $\geq 50$   |
| E              | $\geq 500$  |
| F              | $\geq 300$  |

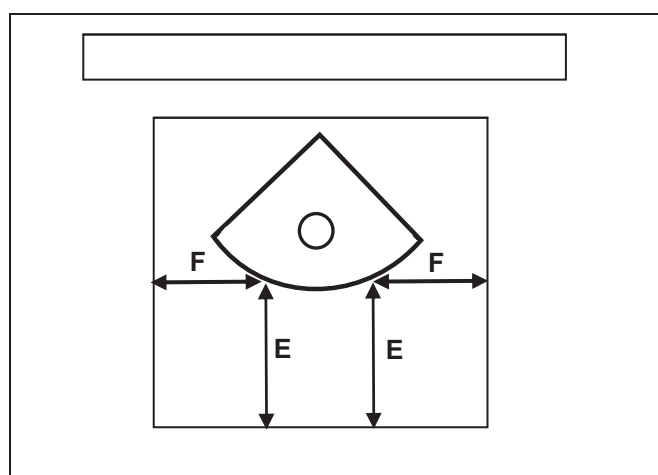

Ognjeodporna talna zaščita

<sup>1</sup>mera ustreza, če je pred gorljivimi elementi trajno montirana prezračevana, ognjeodporna zaščita (zaslon) pred sevanjem (npr. iz jeklene pločevine)

<sup>2</sup>odvod dimnih plinov vertikalno

<sup>3</sup>odvod dimnih plinov horizontalno